


BENEFICIAR:		SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU				PROIECT		SB-247-2018		Pag.: 1	
SMART SA - sucursala Sibiu Botezescu, Sibiu Telefon: 0269207050 Fax: 0269207071 e-mail:		Resp. proiect		Mocan P.				SCARA			
		Desenat		Mocan P.				DENUMIRE		Schema de comanda I-110 kV	
		Aprobat		Moraru Gh.				DESEN		LEA 110 kV BACAU SUD 2	
		Data		06.2018	SEMNAȚ.	REV.	DATA	NUME	APROBAT	MODIFICAT	NR. DESEN
											Plansa nr. 16
											Din: 4

SEMNALIZARI  
POZITIE a0  
IN XK12


PRESIUNE SCAZUTA  
ANCLANSARE INTR.


SEMNALIZARI I-110 kV  
PRESIUNE SCAZUTA  
DECLANSARE INTR.

TIMP DEPASIT SI  
FUNCTIONARE POMPA MDP

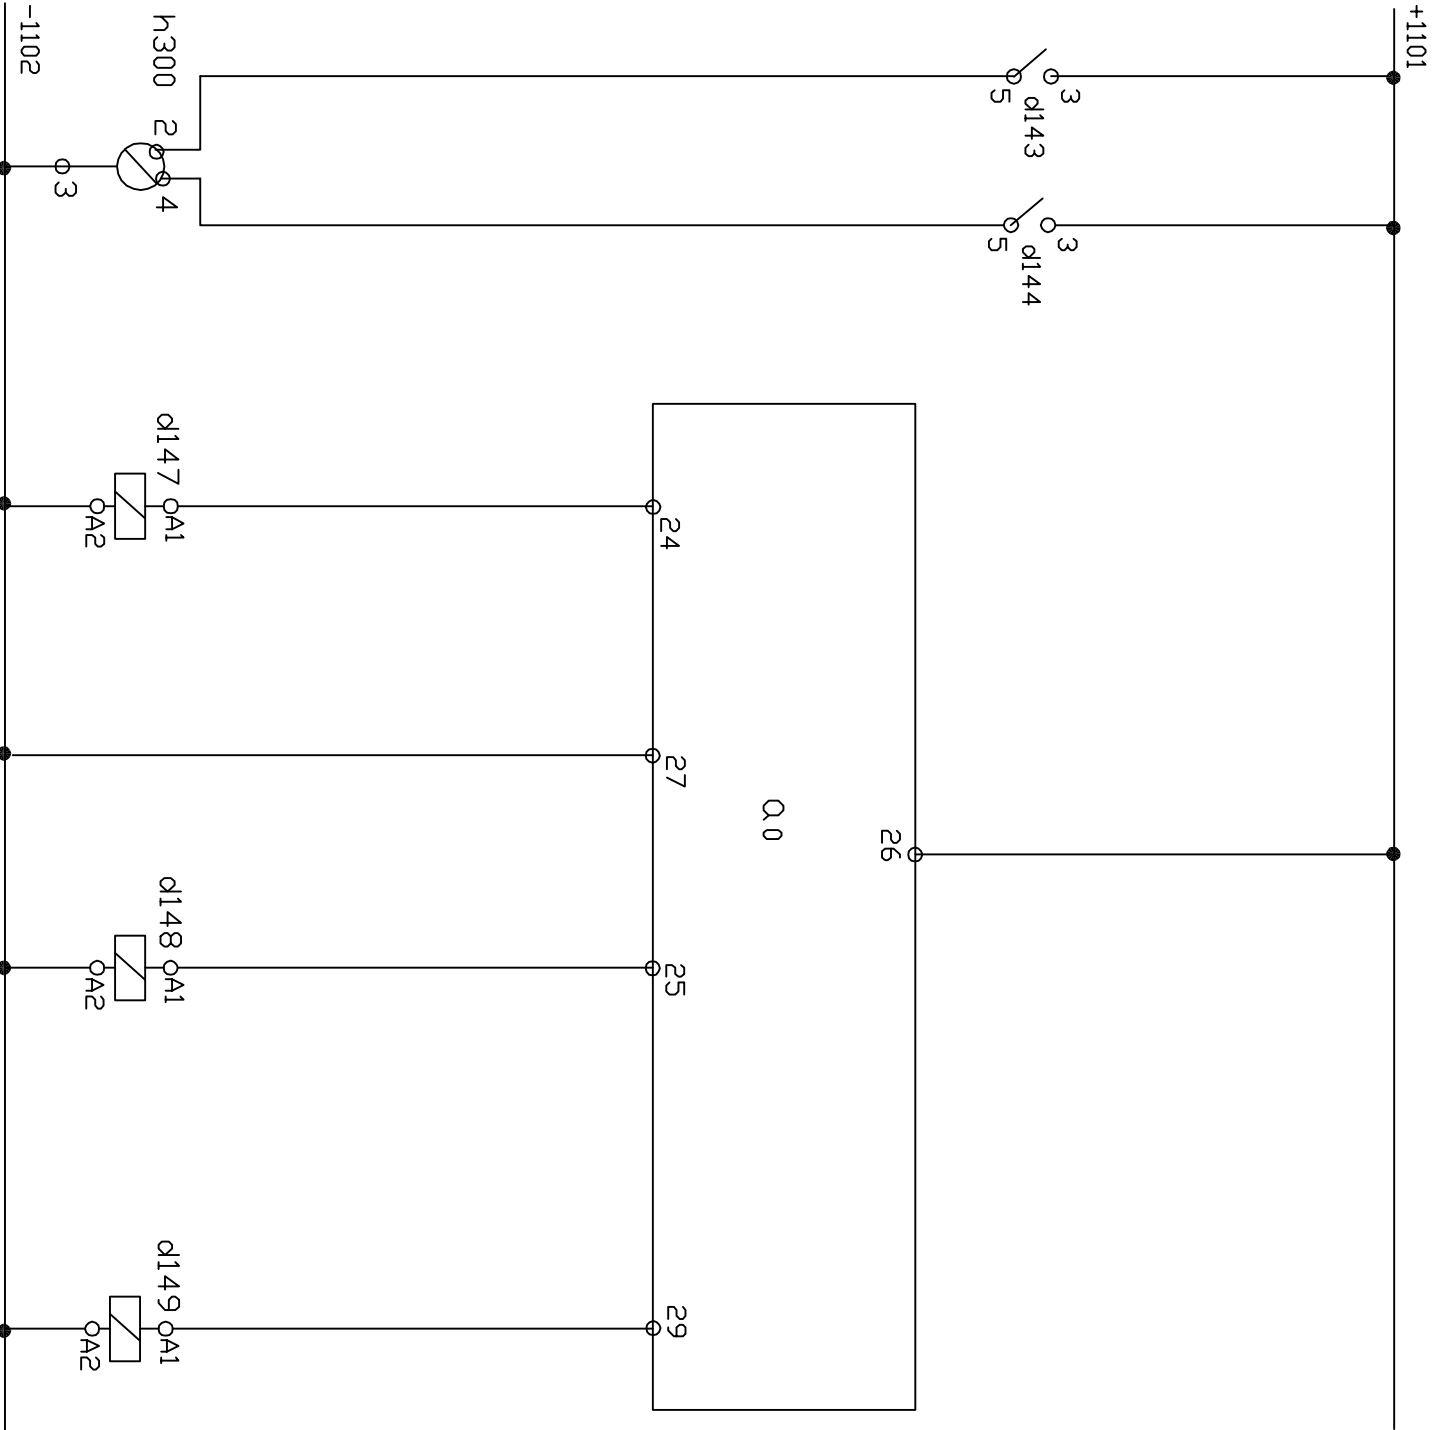


S.C. SMART S.A. isi rezerva dreptul de proprietate absoluta asupra prezentului document impreuna cu toate anexele. Orice modificare, copiere partiala sau totala, difuzare sau utilizare a acestui document de/sau catre terțe persoane este permisa numai cu acordul scris al conducerii societati.

BENEFICIAR:		SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU										PROIECT		SB-247-2018		Pag.: 2			
SMART SA - sucursala Sibiu Bd. 16 Septembrie 1944, Sibiu Telefon: 0269207050 Fax: 0269207071 e-mail:		Resp. proiect		Mocan P.												SCARA			
		Desenat		Mocan P.												DENUMIRE		Schema de comanda I-110 kV	
		Aprobat		Moraru Gh.												DESEN		LEA 110 kV BACAU SUD 2	
		Data		06.2018		SEM. NAT.		REV.		DATA		NUME		APROBAT		MODIFICAT		Nr. desen	
		1		2		3												Plansa nr. 16	

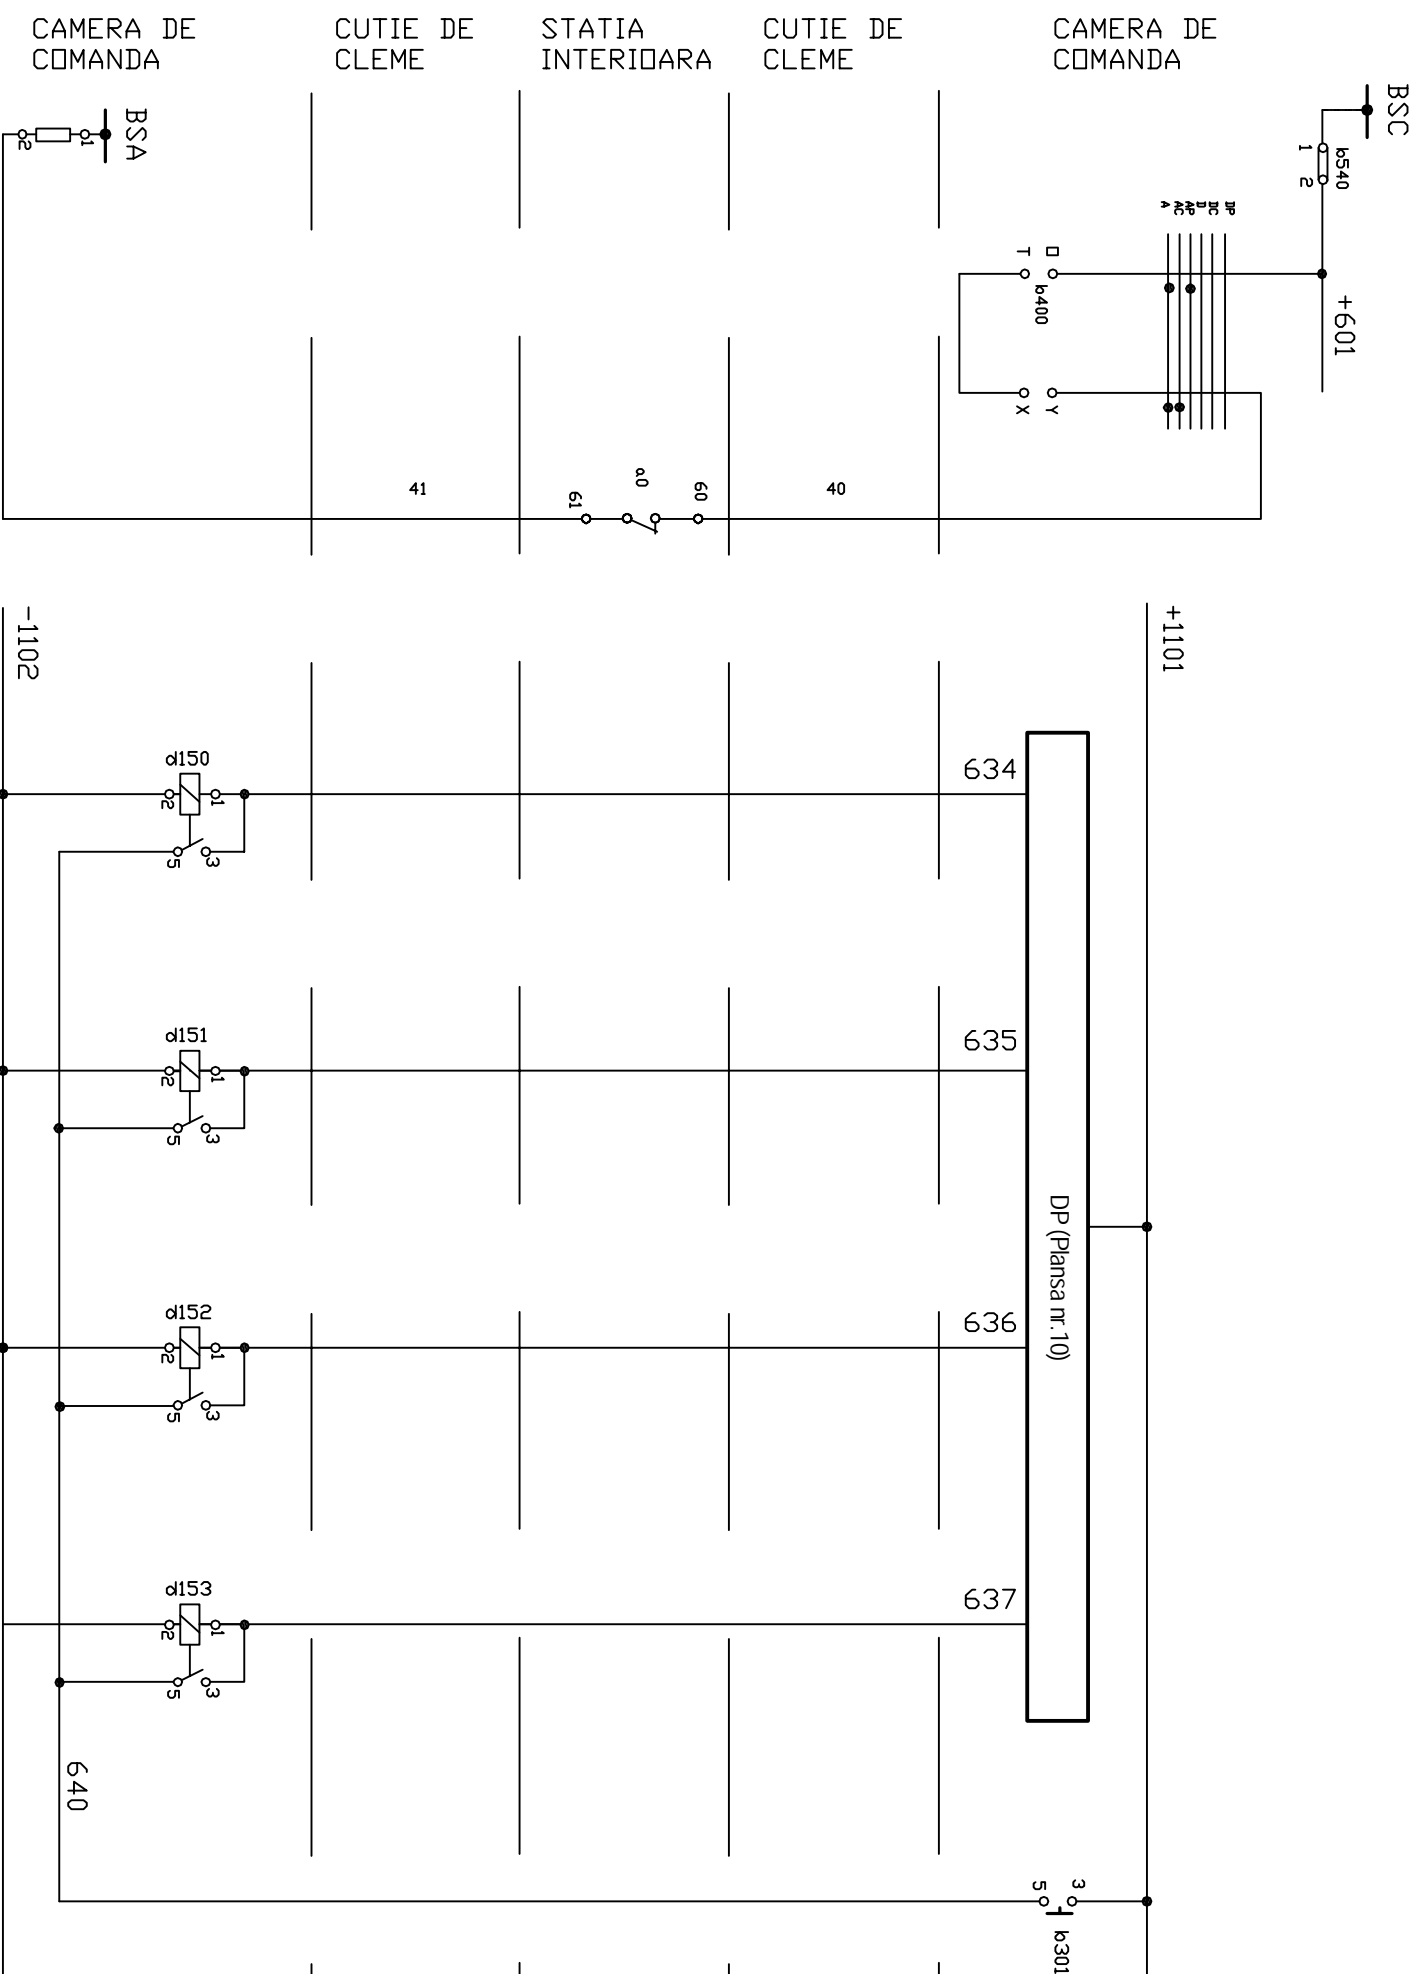

PRELUNGIREA SEMNALELOR DE LA PROTECTIE					
SEMNALIZARE DECLANSARE DE AVARIE	A FUNCTIONAT PROTECTIA	A FUNCTIONAT RAR	DERANJAMENT IN CIRCUITUL PROTECTIEI DIF LONGIT	DERANJAMENT CABLU FIR PILOT	ANULAREA SEMNAL DIN CAMERA DE C-DA

[illegible]

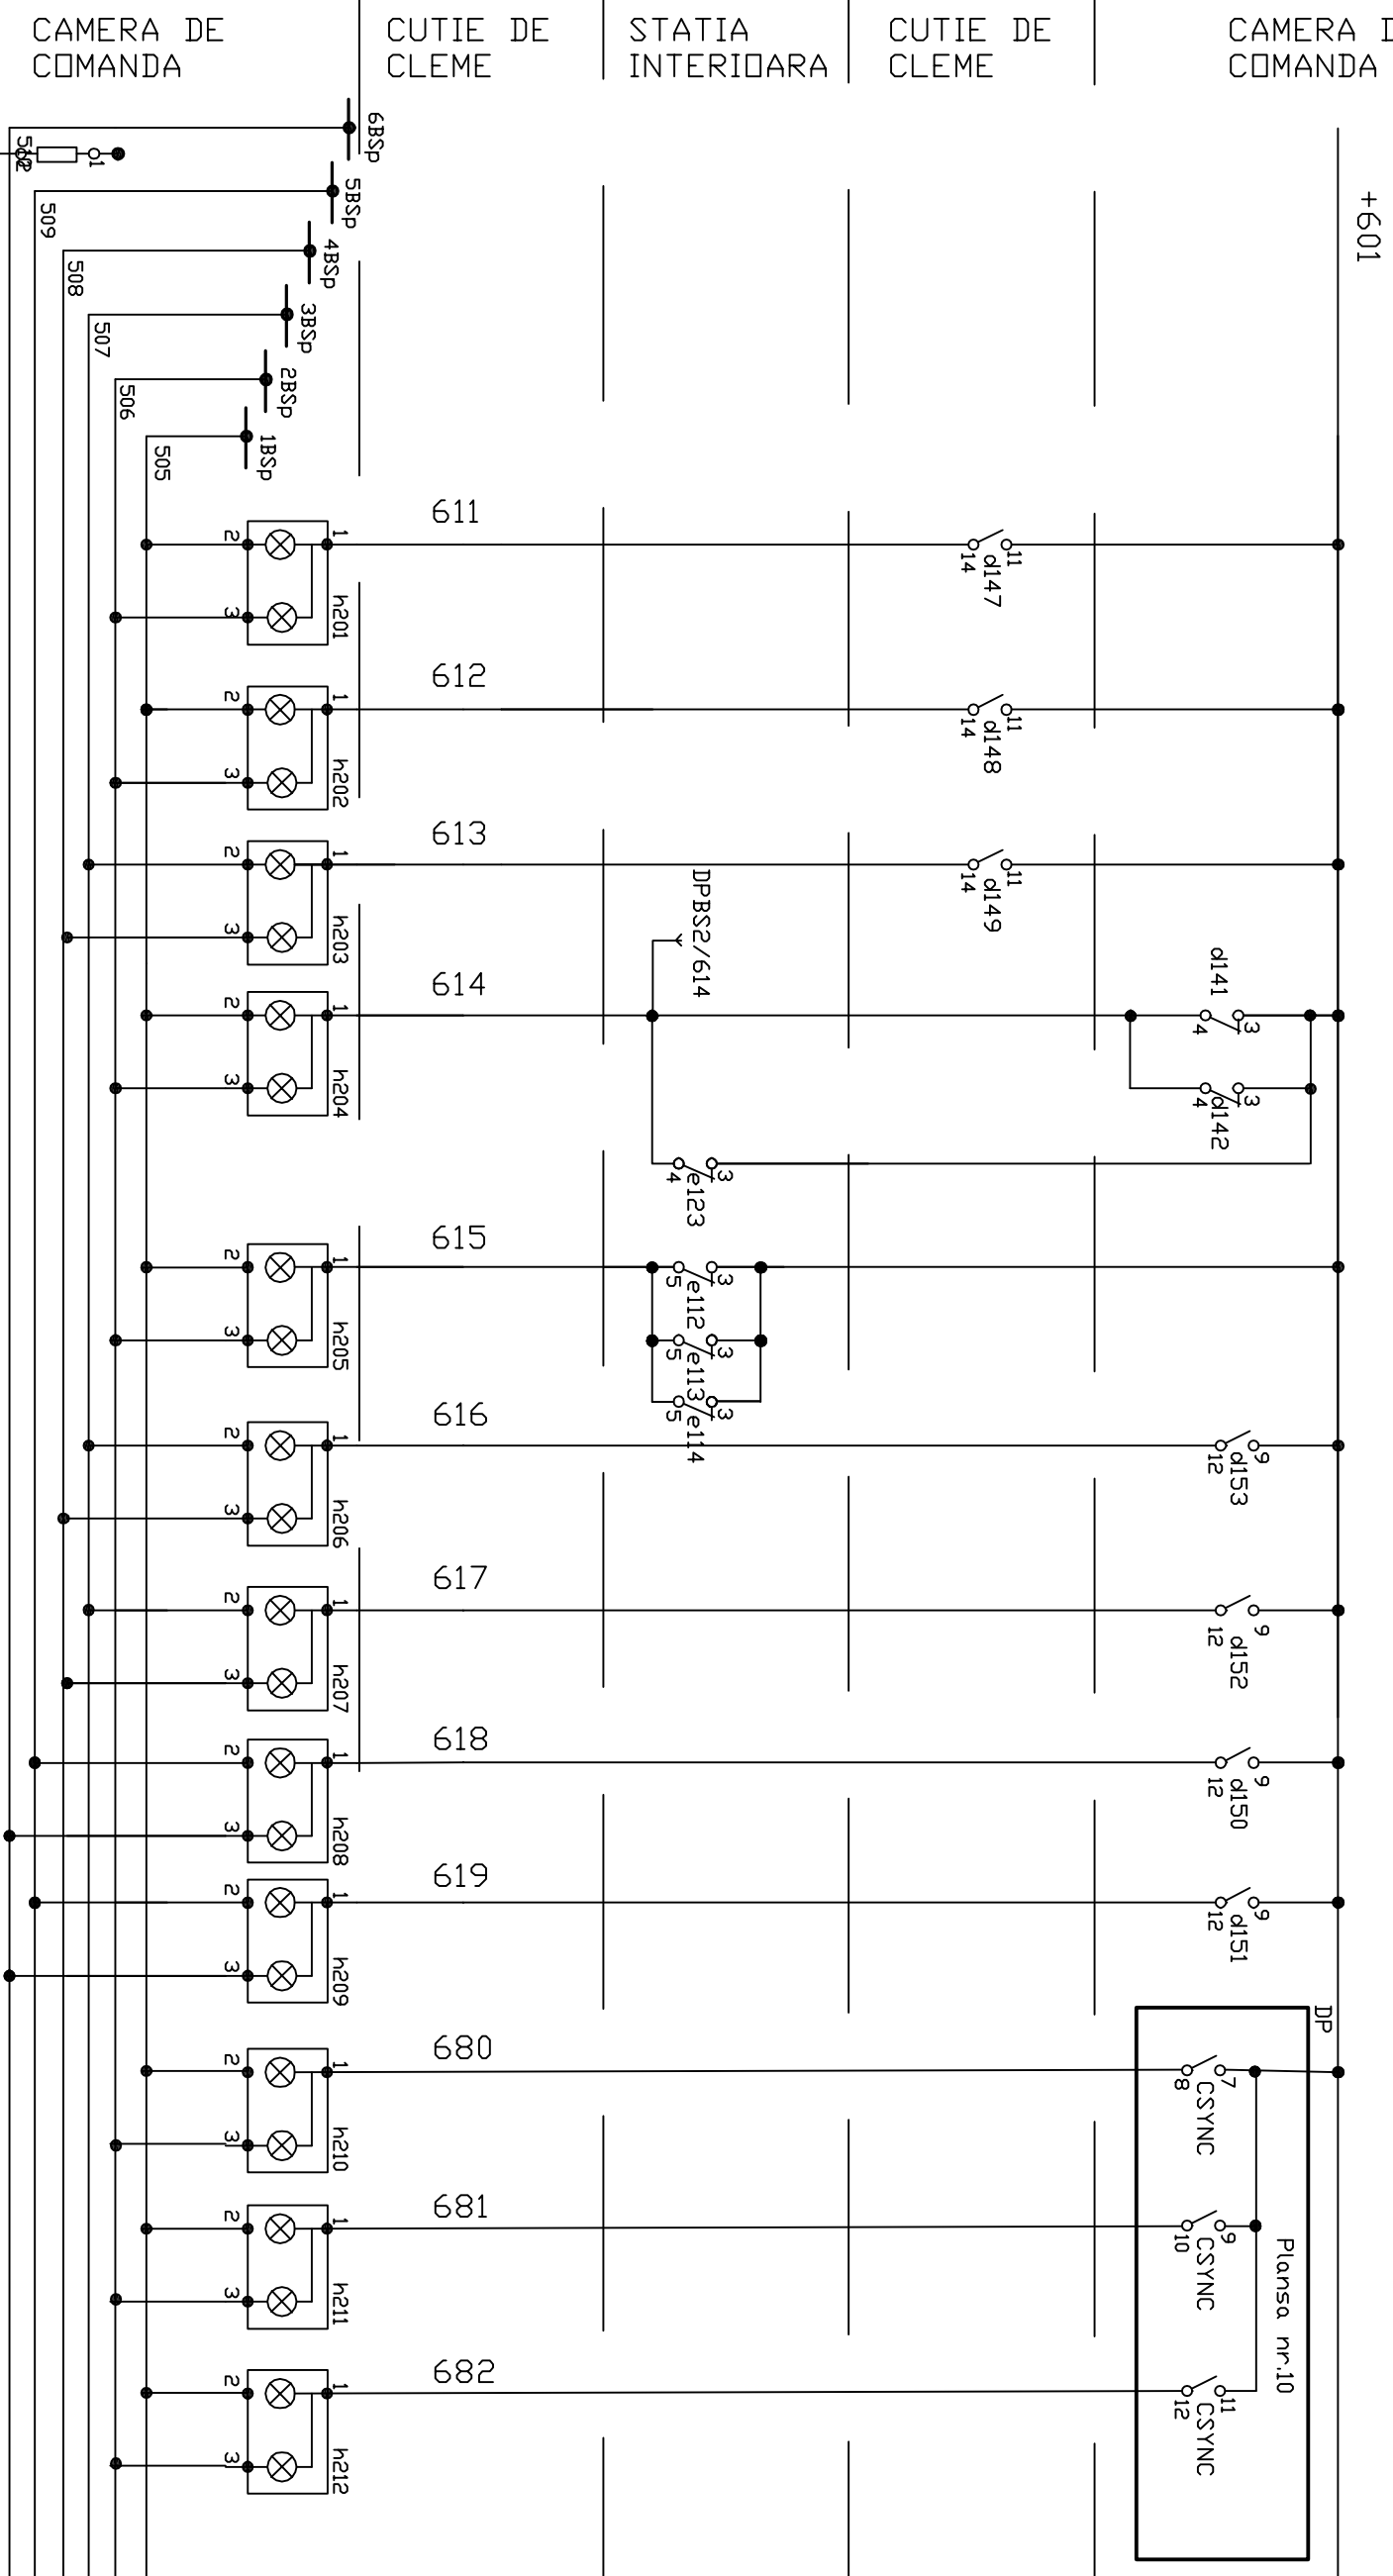

BARETE SEMNAL OPTICE	BARETE SEMNAL PREVENTIVE TEMPORIZATE	BARETE SEMNAL PREVENTIVE NETEMPORIZATE	PRESTIUNE SCAZUTA PTR ANCL INTRERUP	PRESTIUNE SCAZUTA PTR DECL INTRERUP	TEMP DEPASIT IN FUNCTION POMPA MDP	ARDERE SIGURANTE COMANDA SI SEMNALIZARE SI DECLANS AUTOMAT MDP +DECLANSARE MCB DIN DP	DECLANSARE AUTOMAT TRANSF TENSUNE	DEFECT TNP	DERANJAMENT COMUNICATIE PDL (FID)	A FUNCTIONAT PROTECTIA	A FUNCTIONAT RAR	VERIFICARE CS PRIN BRAT SINCR.	VERIFICARE CS PRIM TNP N601	VERIFICARE CS PRIN TNP N602
-------------------------	--	--	--	--	---	--	--	------------	---	------------------------------	------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

BENEFICIAR:	F
-------------	---


**SC THERMOENERGY GROUP SA BACAU**

SMART SA - sucursala Sibiu

Telefon: 0269207050

Fax: 0269207071

e-mail:



Resp. proiect	Mocan P.							SCARA			
Desenat	Sopa S.							DENUMIRE DESEN		Schema de semnalizati LEA 110 kV BACAU SUD 2	Din: 4
Aprobat	Motaru Gh.										
Data	06.2018	SEMNAȚ.	REV.	DATA	NUME	APROBAT	MODIFICAT	NR. DESEN		Plansa nr. 16	