


Nota:

- H1. Mufa actionare vana;
 - H2. Tija legatura otel;
 - H3. Teava protectie mufa;
 - H4. Capac teava otel;
 - H5. Capac centrare;
 - H6. Surub fixare mufa;
 - H7. Mufa manevrare;
- Cutiile de protectie pentru actionarea vanelor ingropate se vor mansona intr-un bloc de beton clasa C15/20, conform detaliu.
 - Pozarea vanelor ingropate si a cotului cu talpa aferent hidrantului subteran de incendiu se va face pe un bloc de beton clasa C15/20 cu dimensiunile minime de 0,60x0,40x0,20 m, conform detaliu.
 - Amplasamentul exact al hidrantilor de incendiu se va stabili in momentul executiei lucrarilor.

Extras De Materiale – Hidrant subteran Dn 100 mm (pentru o bucată)				
Pozitie	Denumire element	Buc	Dn mm	Lungime [mm]
P1	Teu redus PEID, D280/110 mm, PE100, Pn 10 bar, SDR 17	1	280/110	-
P2	Adaptor PEID, D110 mm, PE100, Pn 10 bar, SDR 17	1	110	-
P3	Flansa libera din otel zincat pentru conducta PEID, D110 mm, Pn 10 bar	1	110	-
P4	Vana din fonta cu sertar, corp plat, montaj cu flanse, Pn 10 bar	1	100	190
P5	Hidrant de incendiu subteran Dn 100 mm, inclusiv cot cu picior si flanse, Pn 10 bar	1	Dn 100	-
Total hidranti prevazuti: 1 buc				

PLACUTA DE MARCARE PENTRU HIDRANTI

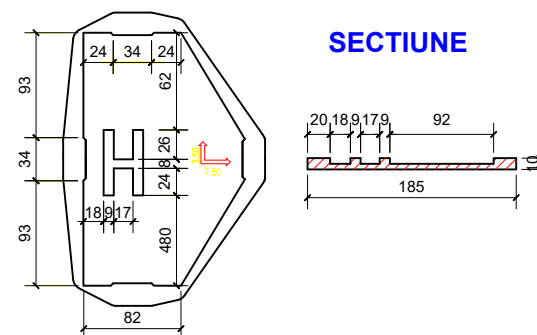

	S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. România, Bihor, Oradea 410202, STR. DULIU ZAMFIRESCU NR.3 CUI: RO 54760 Tel centrală: 004 0259 436 909 Tel secretariat: 004 0259 435 051 Fax: 004 0259 432 576 Email: apaoradea@apaoradea.ro Email: tehnic@apaoradea.ro Cont: RO41BRDE050SV03433450500		Beneficiar:	S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.	Proiect:
	Acordată: ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001		Lucrarea:	Înlocuire rețele de alimentare cu apă, înlocuire rețele de canalizare menajeră și extindere rețele de alimentare cu apă în Cartierul Nufărul din Municipiul Oradea (pentru corelarea cu investiția Regenerare urbană cartierul Nufărul I) - Etapa III	Faza:
	Șef proiect: ing. Ciuclea Ovidiu Proiectat: ing. Achim Mădălin Desenat: ing. Achim Mădălin		Scara:	Titlu planșă: Detaliu hidrant subteran Dn 100 mm montat pe conductă de apă PEHD Dn 280 mm	Planșa:
					28/AC