

Către,

Municipiul Zalău-reprezentat prin Ciunt Ionel

Localitatea ZALĂU, Piața Iuliu Maniu, Nr. 3, Jud. SĂLAJ

Delgaz Grid SA

Departament Acces la Rețea

www.delgaz-grid.ro

**AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA TRASEULUI REȚELEI
DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE**

213815228/ 25.07.2022

Urmare a cererii nr. 213762649 din data de 29.06.2022, în conformitate cu art.190, litera a) din Legea nr. 123 din 10 iulie 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, vă comunicăm acordul nostru pentru modificarea traseului rețelei de distribuție a gazelor naturale, cu următoarele condiții și precizări:

1. Se va modifica traseul rețelei de distribuție (conducta, instalație de racordare) existente pe următoarele străzi:
 - a) str.GEORGE COSBUC, din loc. ZALAU, jud. SALAJ, de presiune REDUSA, din OL, diametru 2", pe o lungime de 155 ml și a celor 9 instalații de racordare de presiune REDUSA, din OL, diametru 1", cu o lungime de 18 ml.
 - b) str.NICOLAE TITULESCU, din loc. ZALAU, jud. SALAJ, de presiune REDUSA, din OL, diametru 3", pe o lungime de 120 ml și a celor 10 instalații de racordare de presiune REDUSA, din OL, diametru 1", cu o lungime de 60 ml și vanei existente aerian DN 80mm.
 - c) str.MIHAI EMINESCU, din loc. ZALAU, jud. SALAJ, de presiune REDUSA, din OL, diametru 3", pe o lungime de 155 ml, din OL, diametru 2", pe o lungime de 65 ml și a celor 8 instalații de racordare de presiune REDUSA, din OL, diametru 1", cu o lungime de 8 ml și vanei existente aerian DN 80mm.
 - d) str.MAXIM GORKI, din loc. ZALAU, jud. SALAJ, de presiune REDUSA, din OL, diametru 3", pe o lungime de 12 ml, din OL, diametru 2", pe o lungime de 830 ml și a celor 43 instalații de racordare de presiune REDUSA, din OL, diametru 1", cu o lungime de 150 ml și vanelor existente DN 50mm, DN80mm.
2. Noile conducte/ noile instalații de racordare de pe traseul modificat vor fi amplasate pe următoarele străzi:
 - a) str. GEORGE COSBUC, din loc. ZALAU, jud. SALAJ și va avea următoarele caracteristici: presiune REDUSA, din PE100, diametru 63mm, pe o lungime de 155 ml și 9 instalații de racordare de presiune REDUSA, din PE100, diametru 32mm, cu o lungime de 30 ml.
 - b) str.NICOLAE TITULESCU, din loc. ZALAU, jud. SALAJ și va avea următoarele caracteristici: presiune REDUSA, din PE100, diametru 90mm, pe o lungime de 120 ml și 10 instalații de racordare de presiune REDUSA, din PE100, diametru 32mm, cu o lungime de 70 ml și o vana din polietilena Dn 90mm.
 - c) str. MIHAI EMINESCU, din loc. ZALAU, jud. SALAJ și va avea următoarele caracteristici: presiune REDUSA, din PE100, diametru 90mm, pe o lungime de 155 ml, PE100, diametru 63mm, pe o lungime de 65 ml

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali
Cristian Secoșan DG
Mihaela Loredana Cazacu (adj.)
Anca Liana Evoie (adj.)
Petre Stoian (adj.)

Sediul Central: Târgu Mureș
CUI: 10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/08.06.2000
Banca BRD Târgu Mureș
IBAN: RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,5 RON

și 8 instalații de racordare de presiune REDUSA, din PE100, diametru 32 mm, cu o lungime de 25 m și o vana din polietilena Dn 90mm.
d) str. MAXIM GORKI, din loc. ZALAU, jud. SALAJ și va avea următoarele caracteristici: presiune REDUSA, din PE100, diametru 90mm, pe o lungime de 12 m, PE100, diametru 63mm, pe o lungime de 830 m și 43 de instalații de racordare de presiune REDUSA, din PE100, diametru 32mm, cu o lungime de 150 m și două vane din polietilena Dn 63mm, Dn 90mm.

Noile conducte/ noile instalații de racordare vor fi amplasate doar pe domeniul public.

Posturile de reglare/ măsurare vor fi montate la limita de proprietate.

Se vor realiza reintregirile instalațiilor de utilizare afectate de relocarea racordurilor.

Schița privind modificarea traseului rețelei de distribuție este anexată la prezentul aviz tehnic.

3. Solicitantul va suporta toate cheltuielile de modificare a traseului rețelei, inclusiv obținerea acordurilor proprietarilor sau ale deținătorilor legali ai terenului de pe traseul unde urmează să fie amplasate noile obiective, precum și avizele autorităților competente și autorizația de construire.

4. Începerea proiectării se va realiza după vizitarea amplasamentului împreună cu delegatul Delgaz Grid S.A. și întocmirea unui proces verbal de colaborare semnat de ambele părți, în care vor fi consemnate după caz, mențiunile suplimentare legate de realizarea proiectului. Informațiile referitoare la delegatul desemnat sunt disponibile la Centrul Operațiuni Rețea al Delgaz Grid S.A.

Totodată se va solicita Delgaz Grid avizul de traseu, cuprinzând obiectivele/conductele aparținând sistemului de distribuție, existente în zonă. Avizul de amplasament, emis în baza cerinței din certificatul de urbanism, echivalează avizul de traseu.

5. Execuția lucrărilor se va face în baza unei documentații tehnice întocmită conform prevederilor Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, NTPEE-2018, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 255 bis, din data de 16.04.2009.

Documentația tehnică va cuprinde planșe realizate pe baza măsurărilor topografice, întocmite conform fișierului *.dwg și a specificațiilor disponibile pe site-ul Delgaz Grid S.A. la adresa web www.delgaz-grid.ro, secțiunea Clienți – Informații de interes proiectanți conducte.

Documentația tehnică verificată conform cerințelor legislației în vigoare de către verificatori de proiecte atestați va fi depusă la Delgaz Grid S.A. în vederea evaluării specificațiilor tehnico-economice.

6. Începerea lucrărilor se va realiza după predarea-primirea amplasamentului, care se va face obligatoriu în prezența delegatului Delgaz Grid S.A. Predarea-primirea amplasamentului va fi consemnată într-un proces verbal. Toate lucrările se vor executa sub supravegherea reprezentanților Delgaz Grid S.A.

7. După execuția lucrării, obiectivele rezultate în urma modificării vor fi preluate în proprietatea Delgaz Grid S.A., din momentul punerii în funcțiune a acestora - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, conform convenției nr. 6089103062 din data 13.07.2022.

8. Se va asigura dreptul de uz și servitute și accesul operatorului - fără alte pretenții patrimoniale sau nepatrimoniale ulterioare din partea solicitantului, pe toată durata existenței și funcționării obiectivelor.
9. Durata de valabilitate a prezentului aviz tehnic este de **12 luni** de la data emiterii cu posibilitatea prelungirii, la cererea solicitantului, cu încă **12 luni**.
10. În cazul reorganizării judiciare a operatorului licențiat, avizul tehnic emis de acesta rămâne valabil cu respectarea prevederilor de la pct. 9.

Cu respect,

Broscatan Ovidiu Zaharia
Sef Centru Operatiuni Retea Gaz Cluj


Intocmit,
Boldea Sebastian





Schița cu soluția tehnică de relocare a conductei de gazele naturale

Anexa la avizul tehnic de reamplasare CD GN nr.213815228 din 25.07.2022

1. Solicitant: MUNICIPIUL ZALAU reprezentat prin Ciunt Ionel
2. Amplasament pentru relocare/ (adresa completă): Loc. Zalău, str. George Cosbuc, Nicolae Titulescu, Mihai Eminescu, Maxim Gorki, jud. Salaj

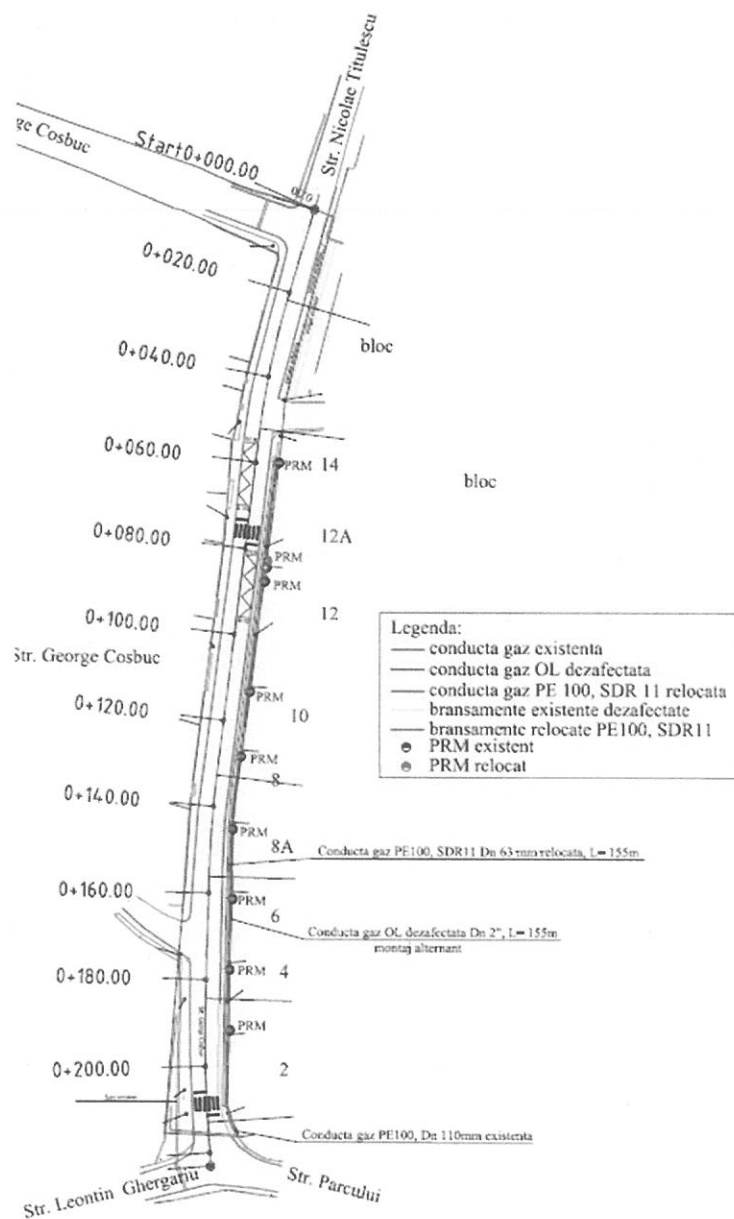

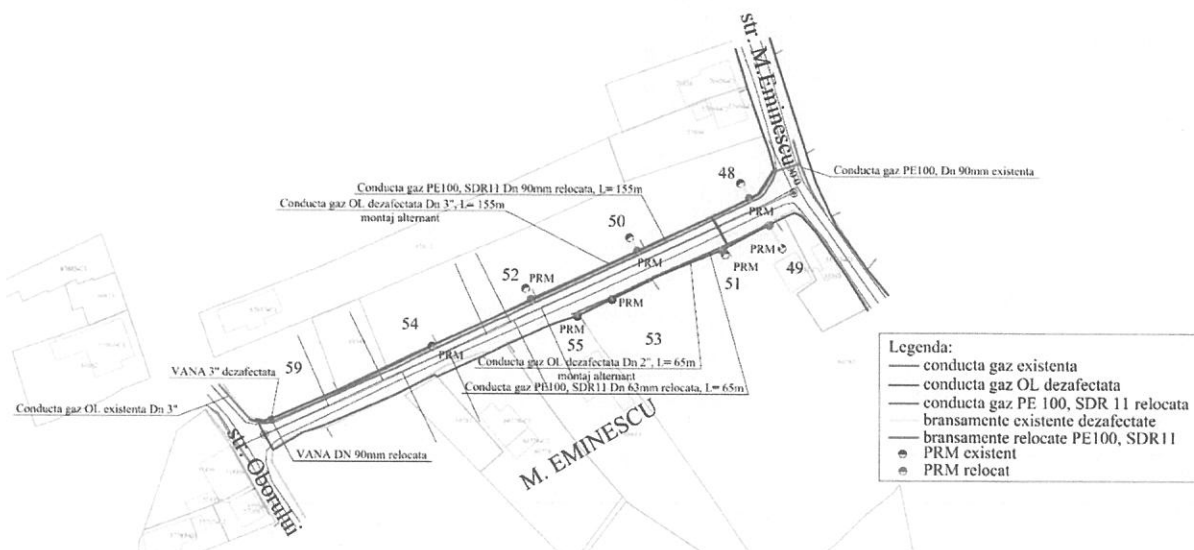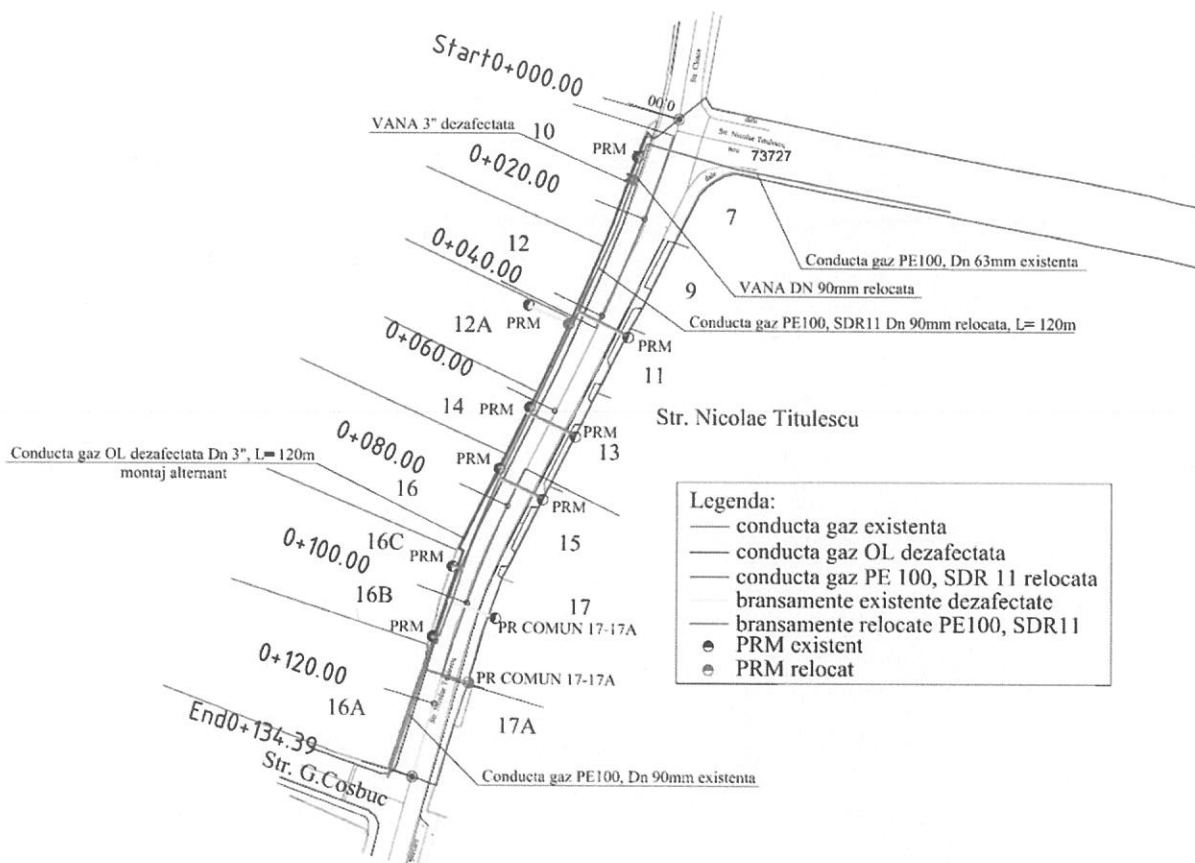

Coordonator Centru Operatiuni Retea Cluj
Broscatar Ovidiu

