PROFIL LONGITUDINAL STR. PARANG
TRONSON CV14-CV79
Scara:1:1000/100

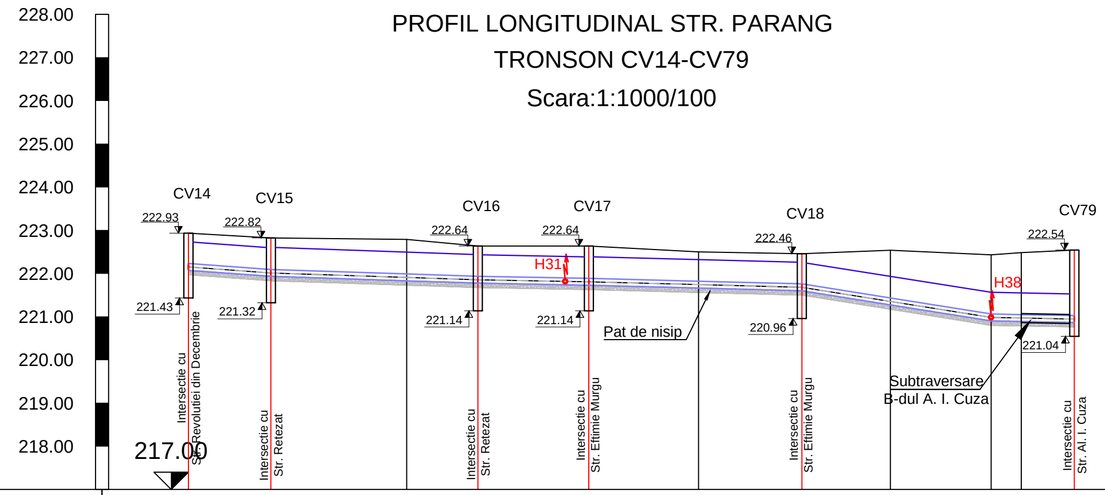

Denumire strada	Strada Parang											
Denumire punct	134	252	N189	136	251	N191	137	N192	N193	138	249	
Cota teren	222.93	222.82	222.79	222.64	222.64	222.50	222.46	222.54	222.43	222.48	222.54	
Cota Ax Conducta [m]	222.15	222.01	221.91	221.86	221.81	221.74	221.68	221.35	220.98	220.97	220.94	
Adancime sapatura [m]	0.96	0.99	1.06	0.96	1.01	0.94	0.96	1.37	1.63	1.69	1.78	
Cota sapatura [m]	221.97	221.83	221.73	221.68	221.63	221.56	221.50	221.17	220.80	220.79	220.76	
Distante partiale [m]		19	31	16	26	25	24	21	23	7	12	
Distante cumulate [m]	0	19	51	67	93	118	142	163	186	193	205	
Pante [%] si lungimi [m]		19 m, 0.73 %	32 m, 0.33 %	48 m, 0.19 %	26 m, 0.26 %	49 m, 1.59 %	44 m, 0.20 %	19 m				
Diametru conducta	160											
Material conducta	PEHD											

NOTA:
1. La inceperea lucrarilor beneficiarul si constructorul vor convoca in mod obligatoriu reprezentantii organelor locale care sunt posesoare de conducte si cabluri subterane in zona amplasamentului conductei proiectate, in vederea identificarii lor. Pentru evitarea avarierii acestora si pentru asigurarea securitatii muncii, sub directa supraveghere a delegatilor unitatilor posesoare de retele, se vor executa sapaturi manuale in zonele respective pana la completa dezvelire a acestora si se vor lua masurile corespunzatoare pentru sprijinirea, asigurarea sau devierea lor (provizoriu sau definitiva) pe perioada executarii lucrarilor-conform indicatiilor delegatilor respectivi, consemnate in procese verbale.
2. In zonele unde se gasesc retele subterane se va executa sapatura manuala.
3. In timpul executiei lucrarilor, cablurile din imediata vecinatate a locurilor de munca vor fi scoase de sub tensiune;

4.In portiunile in care pe acelasi traseu exista si alte retele subterane,conductele de alimentare cu apa si canalizare se vor amplasa conf. SR 8591/97.

CLASA DE IMPORTANTA (conf. STAS 10100/0-75) C
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf. P 100-2004) III
CLASA DE CONSTRUCTIE (conf.HG 766/1997-Norme privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor) - C

Prezenta plansa se citeste cu:
-planuri de situatie;
-detalii de camine;
-detalii tip;
-detalii de traversari

Legenda:

- Reabilitare retea distributie De 160mm
- CV — Camin de vane
- Hi — Hidrant supratеran proiectat

Plan cheie:

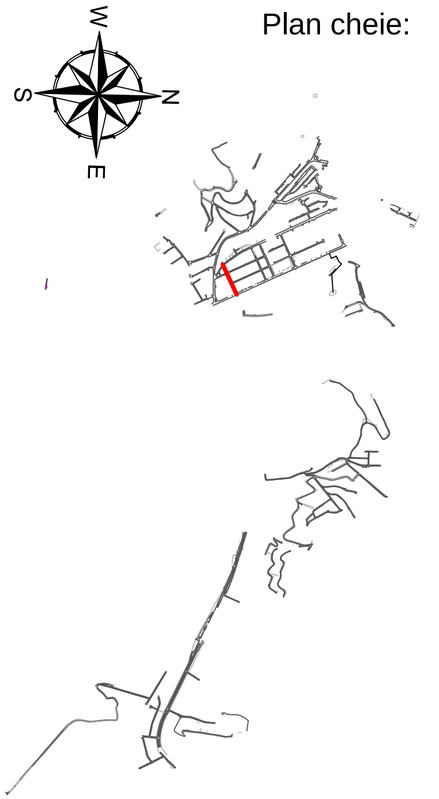

Rev	Nume	Ver	Aprb	Data	Descriere

Autoritatea contractanta: **S.C.AQUACARAS S.A. CARAS SEVERIN**
AQUACARAS
Adresa: P-ta Republicii, nr. 7, Resita
Jud. Caras Severin
Tel.: +40 255 212 458
Fax.: +40 255 214 421
E-mail:office@aquacaras.ro

Proiectant: **Consortiu S.C Eptisa Romania S.R.L si Eptisa Servicios de Ingeniería S.L.**
Şos. Dudeşti-Pantelimon nr. 42, RAMS center, et. 5, corp A, sector 3, Bucureşti
Tel:+ 40 21 301 14 70
Fax: + 40 21 301 14 80
www.eptisa.com

Proiect:
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL CARAS SEVERIN - AGLOMERAREA RESITA

Plansa:
Retele apa
Str. Parang
Profil longitudinal
Tronson CV14-CV79

Desenat:	Ing. V. Badan		Data: Aprilie 2013
Verificat:	Ing. C. Stoica		Data: Aprilie 2013
Aprobat:	Ing. D. Spiridon		Data: Aprilie 2013

Plansa nr. CS-RE-PT/DA-A2-C-43
Revizia 0

Scara plansa: 1 :1000/100